



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios**

Gdor. Campos 133 – Ushuaia Tierra del Fuego
Tel. – Fax 02901 – 421421/329 E-mail: administración@dposs.gov.ar

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS	
URSA DE INGENIERÍA REGULATIVA	
ASISTENTES PRESENCIALES	
Fecha:	19/02/19 Hs. 12:10
Número:	40 Fojas: 10
Expte. N°	
Clasif.	
Exhibido:	leg 3420

NOTA N° 534/2019
Letra: D.P.O.S.S.

Ushuaia, 18 de Febrero de 2019.-

Ref.: Nota N° 707/2018 Letra C. y D.

SEÑOR PRESIDENTE:

Me dirijo a Usted, en mi carácter de Presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios de la Provincia del Tierra del Fuego, en relación con vuestra Nota N° 707/2018 Letra C. y D. ingresada a la DPOSS bajo el N° , en la que se solicita, a través de la Minuta de Comunicación CD N° 87/2018, que se proceda a la *“generación de un sistema de control de emanaciones cloacales en la cámara ubicada en la intersección de las calles Perón Sur y Ruiz Galán”*.

A tal efecto remito a Ud. copia el Informe DPOSS N° 95/2019 elaborado por al Inspección de Obras de este organismo en donde se detallan las tareas efectuadas a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Institución a su cargo.


A su disposición para cualquier aclaración, saludo a Ud. muy atentamente.

Guillermo Pablo WORMAN
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

**AL SR. PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA
Sr. Juan Carlos PINO**
S / D



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia


 Marcos A. MARTIN
 Ayudante Técnico Área
 D.P.O.S.S.

**MESA DE ENTRADAS
RECIBIDO**

Fecha: 29/NOV/2018 Hora: 10:54
 NOTA N°: 5876 / 2018

NOTA N° 707/2018.-
LETRA: C.y D. -----
REF: EXPTE.127/2011.-

USHUAIA,

29 NOV 2018

Dirección Provincial de Obras
Y Servicios Sanitarios
Dn. Guillermo Worman

S _____ / _____ D.-

Se remite adjunta Minuta de Comunicación N° 87/2018, dada en la segunda jornada del día 20/11/2018, correspondiente a la 9° Sesión Ordinaria, mediante la cual se solicita tenga a bien proceder a la generación de un sistema de control de emanaciones cloacales en la cámara ubicada en la intersección de las calles Perón Sur y Ruíz Galán de nuestra ciudad.


Atte.


 Cynthia Elizabeth Ortega
 Legajo 3420
 Concejo Deliberante

G. PEYRA:

Por realizar inspección y dar
 respuesta pertinente


 C.P. Gisela GUASTELLA
 Directora Provincial
 D.P.O.S.S.



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Cynthia Elizabeth Ortega
Legajo 3420
Concejo Deliberante

127/2011

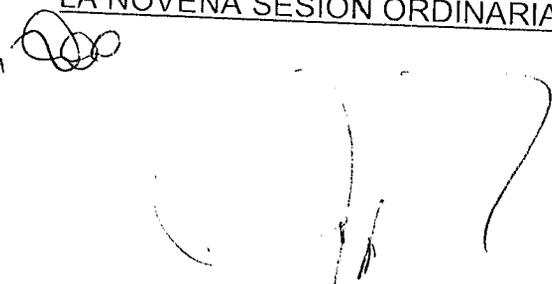
CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
Minuta de comunicación

En mi carácter de presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia y por mandato del Cuerpo de concejales, tengo el agrado de dirigirme al señor Guillermo Worman, presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a los efectos de solicitarle tenga a bien proceder a la generación de un sistema de control de emanaciones cloacales en la cámara ubicada en la intersección de las calles Perón Sur y Ruiz Galán de nuestra ciudad.

Motiva la presente las diversas quejas y reclamos de los vecinos del sector, respecto de la contaminación registrada por dicha situación y molestias por los olores desagradables que se profundizan por la acción del viento y la lluvia, lo que fue expuesto formalmente mediante nota a la Dirección a su cargo sin obtener respuestas hasta el momento. El sistema de control de emanaciones cloacales permitiría disminuir la contaminación ambiental, evitar problemas de salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

MINUTA DE COMUNICACIÓN CD N° 87 /2018.-
DADA EN LA SEGUNDA JORNADA DEL DÍA 20/11/2018, CORRESPONDIENTE A
LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/11/2018.-


Lic. NOELIA BUTT
Secretaría
Concejo Deliberante


GASTON AYALA
Vicepresidente 1°
Concejo Deliberante Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Isla del Atlántico Sur
Republica Argentina



**Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios**

Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (02901) 421421/329 www.dposs.gov.ar

INF N° 95/2019

REF.: Respuesta a
lo requerido en EB5
Ushuaia 12/02/2019

Gerencia de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental:
Ing.: Mónica Obrequé.

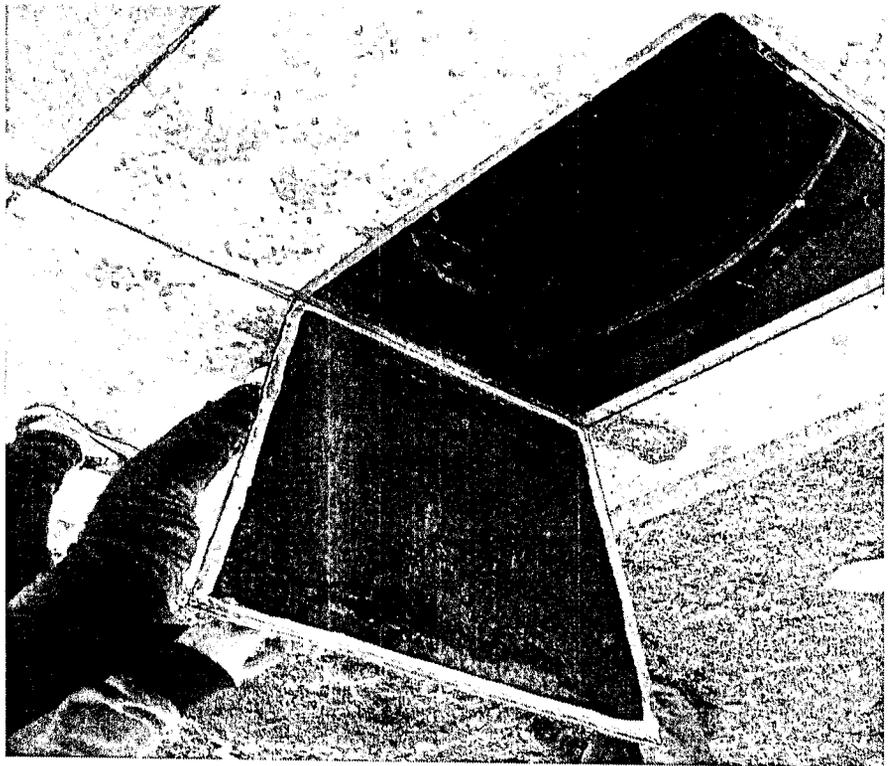
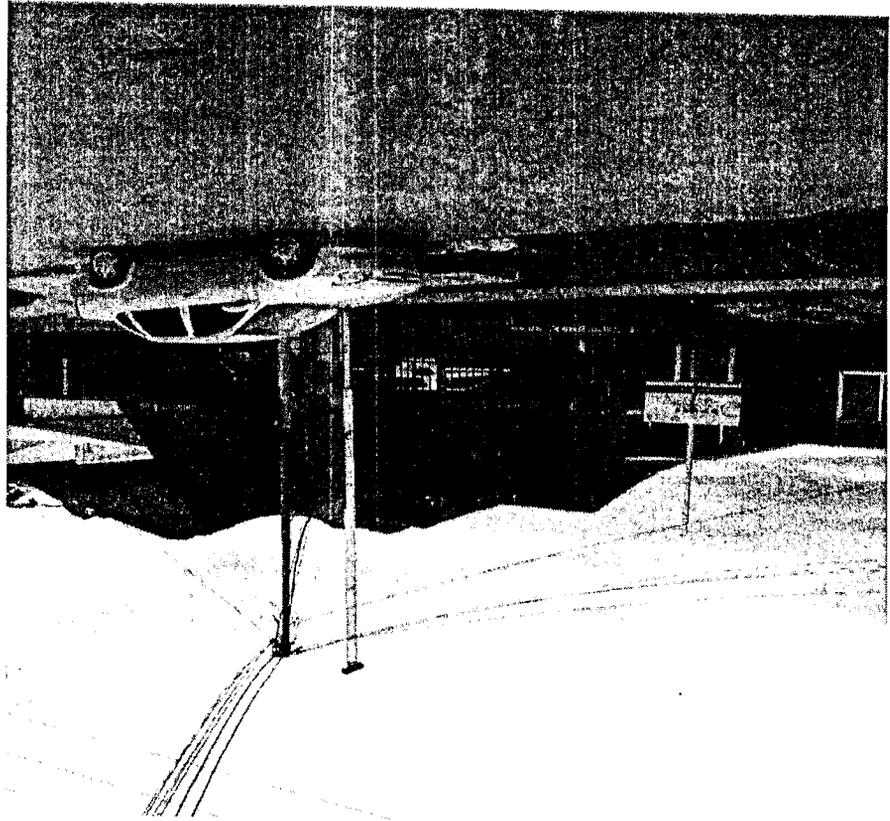
Por medio de la presente, dando respuesta a lo solicitado por la Minuta de Comunicación N° 87/2018 del Concejo Deliberante, la cual solicita proceder a la generación de un Sistema de Control de Emanaciones Cloacales en EB5 (Perón y Ruiz Galán) que atiende a los reclamos de los vecinos linderos a la misma, se solicita Mediante OS N° 72 a la Empresa la cual realiza tareas de Mantenimiento en dicha Estación de Bombeo: Sellado de las tapa de cámara y del conducto que comunica al Tablero con las Bombas, además de la ventilación existente en la cámara de Acometida se Instala una nueva Ventilación a los cuatro vientos de ocho (8) mts. de altura de diámetro 160 mm en PVC.

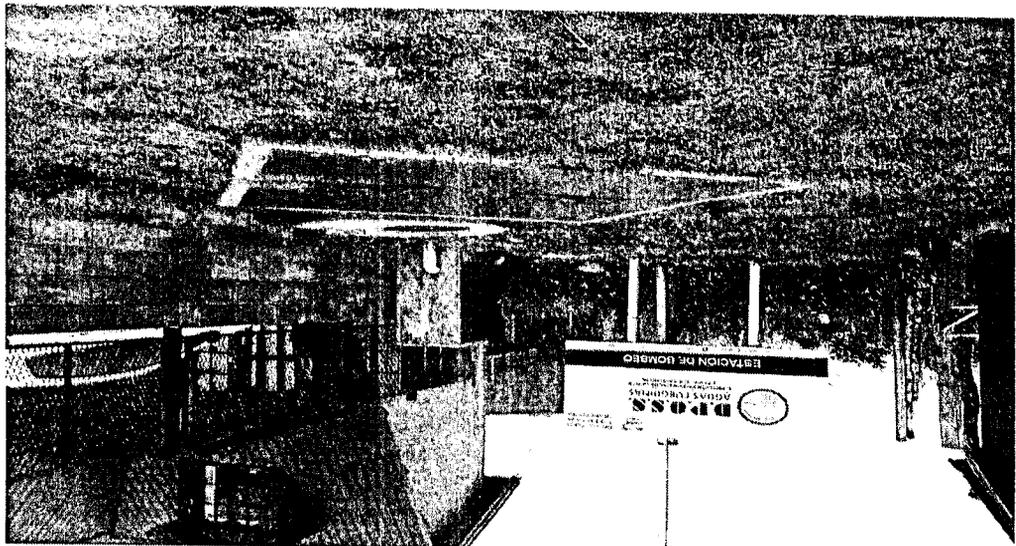
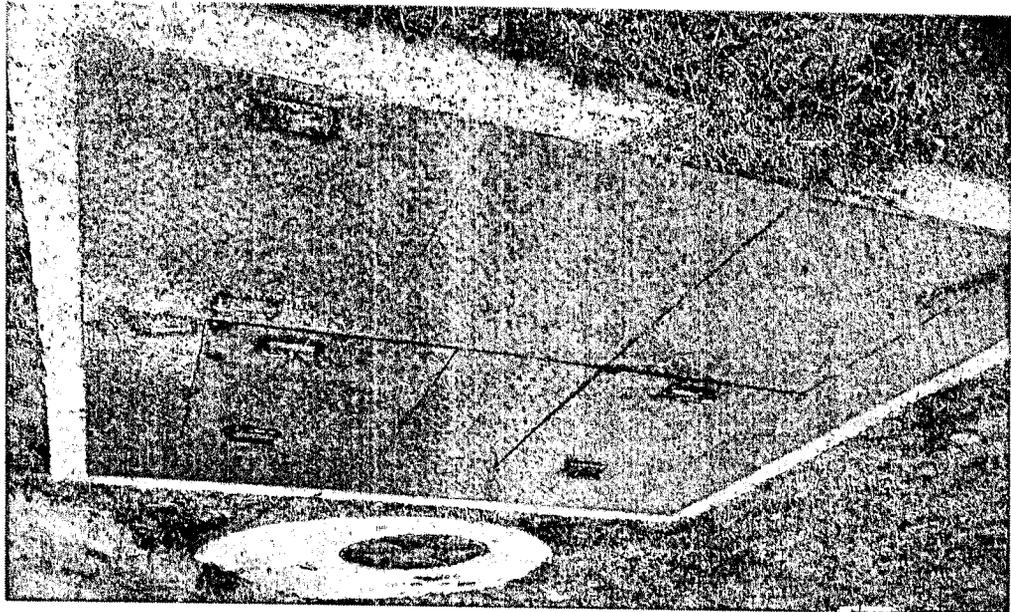
Se informa que habiendo atendido a los reclamos previos a la Minuta N° 87/2018, en dicha Estación de Bombeo donde ya se habían realizado trabajos para solucionar el pedido de los vecinos. Fue instalada en la misma una ventilación a los cuatro vientos de seis (6) mts. de altura de diámetro 110 mm de PVC en la cámara de Acometida del Sistema. Esto ultimo fue aconsejado por los técnicos de XYLEM.

La Contratista contesta la OS N°72 con la NP N°48 comunicando la realización de los trabajos solicitados y finalizando dichas tareas envían una nueva NP N°50 Informando que los vecinos se acercaron con intenciones de impedir los trabajos y con amenazas de desarmar y romper lo realizado en EB5, se adjuntan copias.

Sin otro particular Saludo a usted Atentamente.


M.M.O. Maximiliano CANTEROS
Inspección de Obras
D.P.O.S.S.





OBRA: PRORROGA "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RED CLOACAL - USHUAIA - TDF"


EXPTE: DPOSS 264/2017

CONTRATISTA: DANIEL AGUILAR

FECHA: 02/01/2019

ORDEN DE SERVICIO N° 72

Por medio de la presente se informa a la contratista de lo requerido por el Concejo Deliberante, considerando conveniente el sellado con junta de goma las tapas metálicas de la cámara en la mencionada estación de bombeo y sellado con Poliuretano Expandido el conducto que comunica el Tablero y las bombas.


MARTINA PONCE
Ingeniero Civil
M.P.N. 283
Rep. Técnico


Téc. Elect. Cristian MOLINA
Inspección de Obras
D.P.O.S.S

Obra: Prorroga Operación y Mantenimiento de estaciones de bombeo - Red Cloacal Ushuaia -TdF

Expediente: 264 / 17


Contratista: Patagonia Obras de Daniel Aguilar


Fecha: 28 / 01 / 2019

Nota de Pedido N°48

Por medio de la presente se informa que se realizaron las tareas de sellado de cámara de la E.B. Perón y Ruiz Galán, pedidas por orden de servicio, el día 21 de enero del corriente año.

- Se tapó los orificios en la tapa y compuertas metálica superficial de la cámara de bombeo.
- Se selló con espuma de poliuretano el conducto que une el tablero con dicha cámara.
- Se colocó sellador de alta resistencia en el perímetro de la compuertas de acceso a la cámara (unión entre la tapa y compuerta metálica de acceso)


M.M.O. Maximiliano CANTEROS
Inspección de Obras
D.P.O.S.S.


MARTIN A. PONCE
Ingeniero Civil
M.P.N° 283
Rep. Técnico

Obra: Prorroga Operación y Mantenimiento de estaciones de bombeo - Red Cloacal Ushuaia -TdF


Expediente: 264 / 17


Contratista: Patagonia Obras de Daniel Aguilar

Fecha: 07 / 02 / 2019

Nota de Pedido N° 50

Por medio de la presente nota de pedido se informa que al momento de realizar las tareas de mejoras de la EB Perón y Ruiz Galán se acercaron vecinos de la misma con intenciones de impedir los trabajos y con amenazas de desarmar o romper lo realizado.


07/02/19


MARTINA PONCE
Ingeniera CMI
M.P.N° 283
Rep. Técnico